


RZUT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

skala 1:50

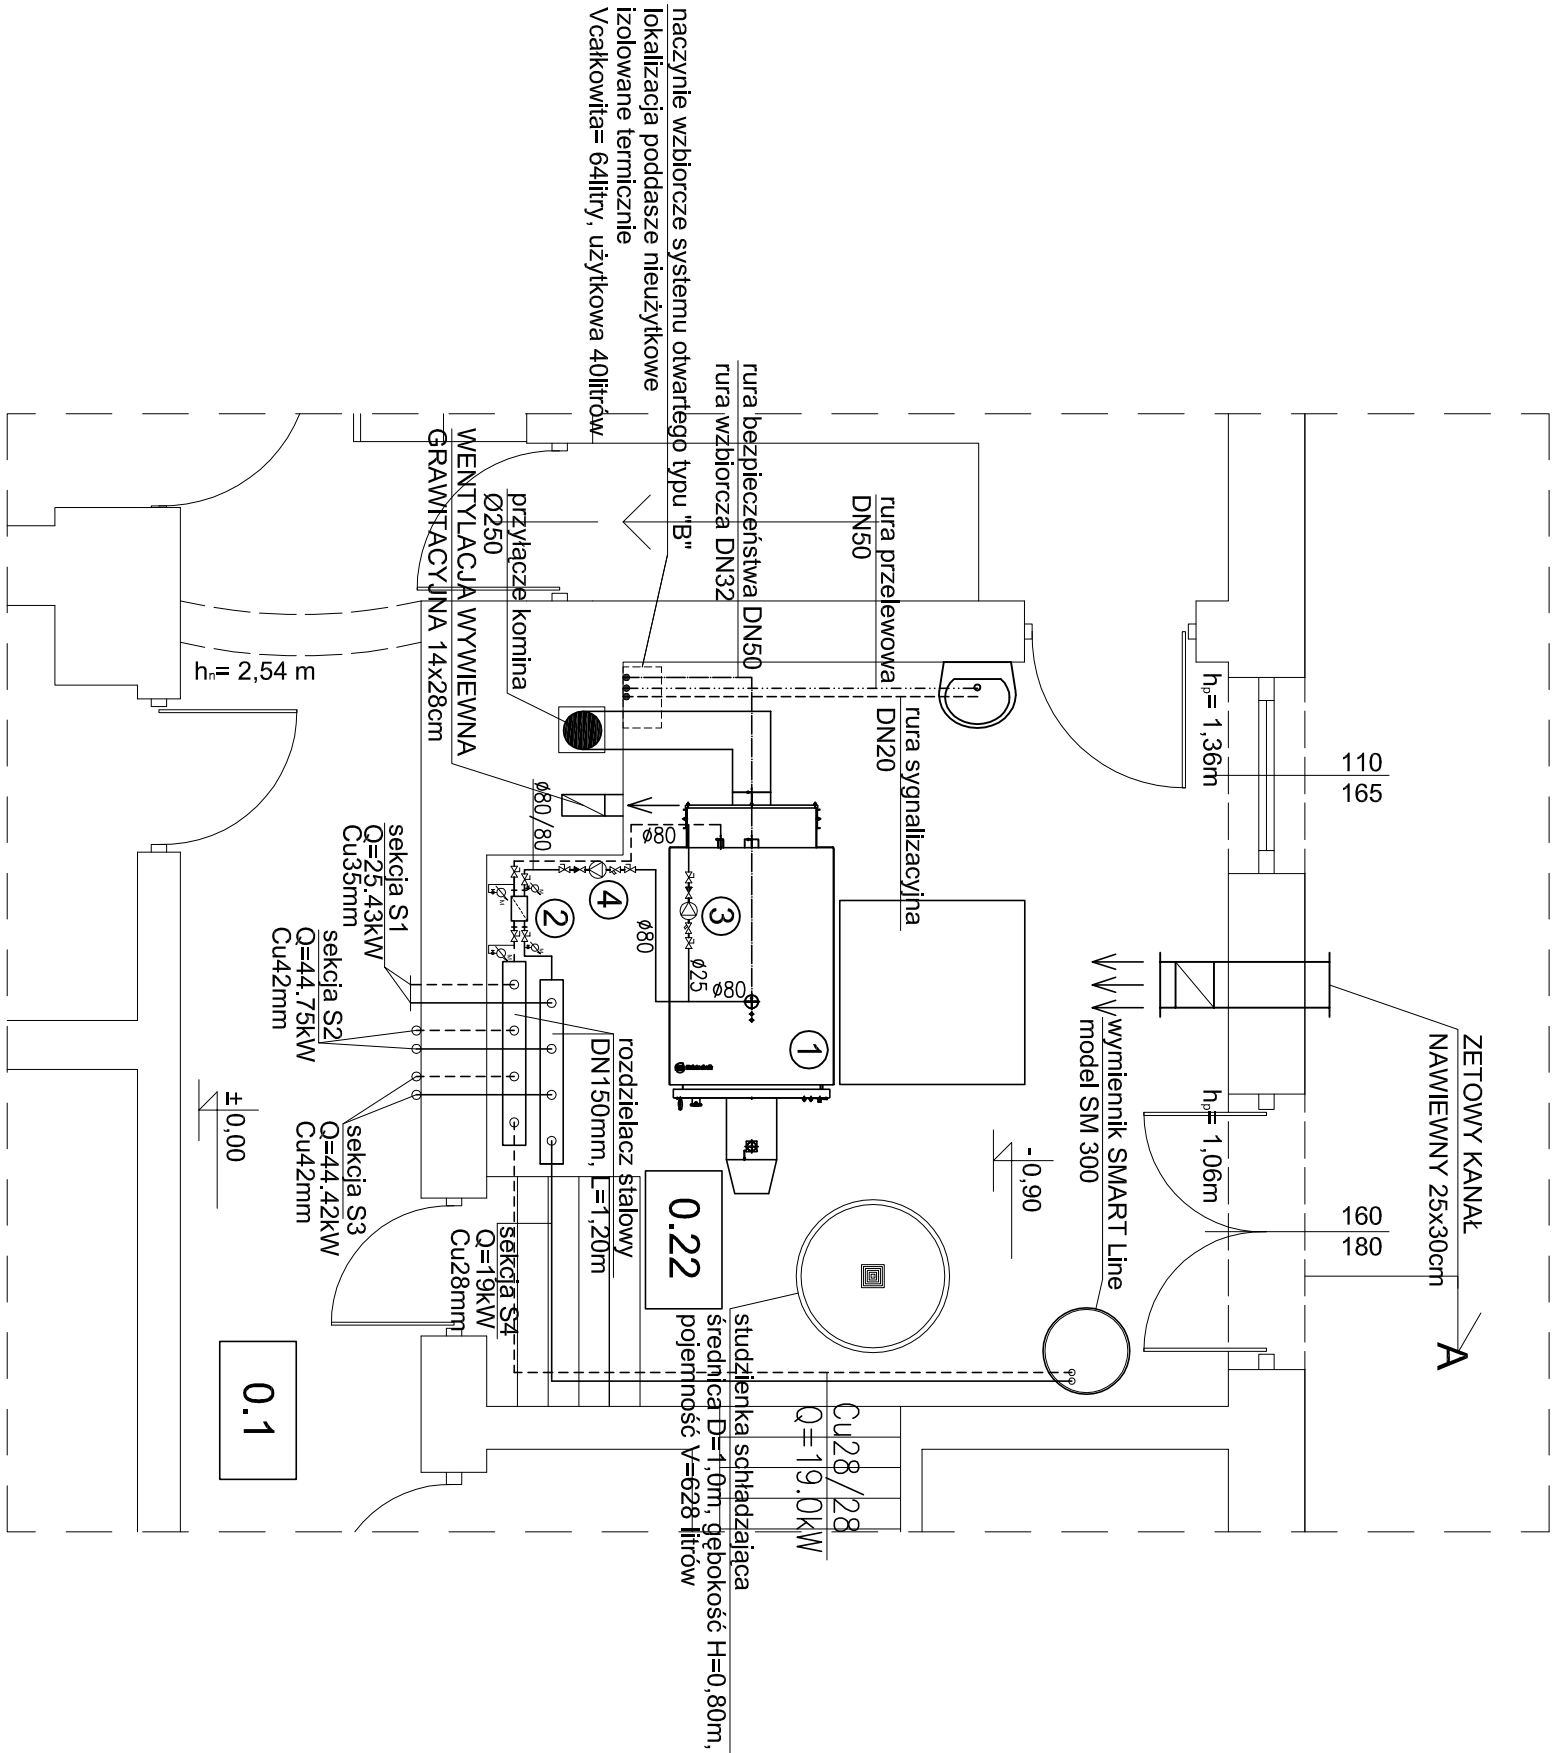

OZNACZENIA:

manometr	przewód zasilający
termometr	przewód powrotny
zawór zwrotny	przewód elektryczny (sterujący)
filtr	rura bezpieczeństwa
zawór kominowy przelotowy	rura przelewowa
pompa	rura sygnalizacyjna
zawór odpowietrzający	
filtr siatkowy	

LEGENDA:

- kocioł o mocy 150kW, klasa 5
- wariantnik MH80,
- pompa obiegu kotłowego Stratos 25/1-6 PN 10,
- pompa ładująca Stratos 25/1-12 CAN,
- pompa ładująca zasobnik Stratos PICO 25/1-6 PN 10,
- pompa obiegowa Stratos 25/1-12 CAN,
- pompa obiegowa Stratos 25/1-10 PN 10,
- pompa obiegowa Stratos PICO 25/1-6 PN 10,

BIURO ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWE "PROKAL" JAROSŁAW KALINOWSKI	
Piątkowice 22, 48-315 Jasienica Dolna	
Temat: RZUT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI	1T
Obiekt: Szkoła Podstawowa w Szczurach	
Inwestor: Gmina Ostrów Wlkp., Al. Powstańców Wlkp. 12, 63-400 Ostrów Wlkp.	
Adres inwestycji: Szczury 38, dz. nr 115/2, 63-410 Ostrów Wlkp.	
Projektant: mgr inż. Piotr Witczak	Podpis:
58/90/Gw	
Asynten projektanta: tech. bud. Jarosław Kalinowski	Podpis:
Skala 1:50	DATA - 02 kwiecień 2017r.